

## Садоводческое некоммерческое товарищество «ПРОЛИСОК»

Адрес: РФ, Луганская Народная Республика, Лутугинский р-н, с. Весёлая  
Тарасовка, территория СНТ «ПРОЛИСОК», д.107.  
ИНН - 9408007626, КПП - 940801001, ОГРН-1229400090556

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

### АКТ

разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной  
ответственности электроустановок и сооружений напряжением  
до 0.4 кВ между СНТ «ПРОЛИСОК» и потребителем


СНТ «ПРОЛИСОК» с одной стороны и


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

далее «Потребитель», владелец участка № \_\_\_\_\_ в СНТ «ПРОЛИСОК» с другой  
стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. На день составления Акта, электроснабжение Потребителя производится от ЛЭП-0.4 кВ  
СНТ «ПРОЛИСОК» согласно приведенной ниже электротехнической схеме:

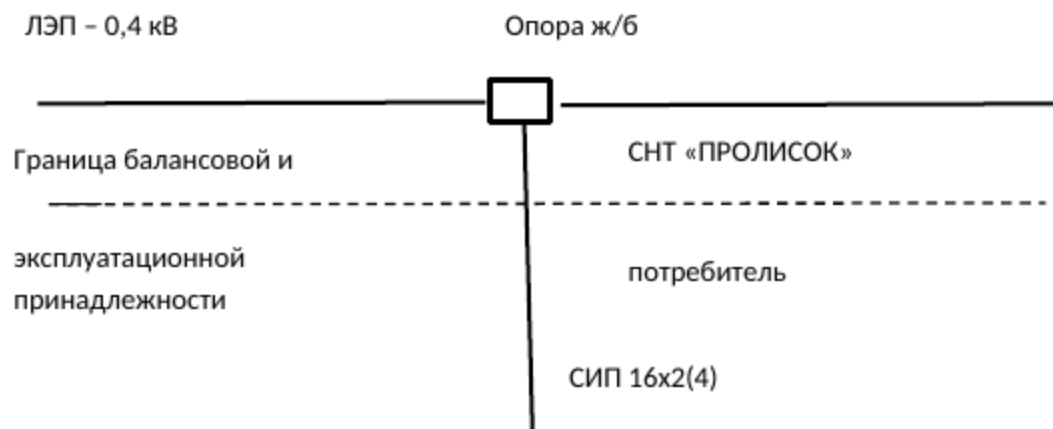

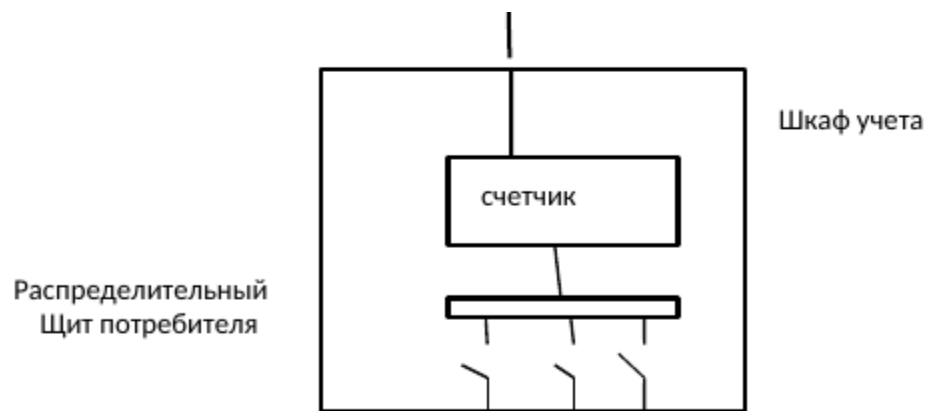

2. Возможность присоединения энергоустановок Потребителю определена Техническими условиями № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.
3. Разрешенная мощность 5 кВт.
4. Подключение выполнено на опоре ЛЭП-0.4 кВ СНТ «ПРОЛИСОК» по ул. « \_\_\_\_\_ », около уч. № \_\_\_\_ .

5. Установлен счетчик для учета электроэнергии:

5.1. Модель: \_\_\_\_\_

5.2. Заводской номер: \_\_\_\_\_

6. Границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между СНТ «ПРОЛИСОК» и Потребителем являются (см. пунктирная линия на схеме подключения) ответвительные зажимы в месте присоединения Потребителя к ЛЭП-0.4 кВ СНТ «ПРОЛИСОК».

7. Ответственность за состояние контактов в точке разграничения эксплуатационной ответственности возлагается на персонал СНТ «ПРОЛИСОК».

8. Ответственность за целостность пломб, надлежащее состояние прибора учета (Счетчика) и автоматического выключателя в узле учёта возлагается на Потребителя.

9. На Потребителя возлагается:

9.1 содержание находящихся в его собственности электрических сетей и энергопринимающих устройств, в границах эксплуатационной ответственности, в надлежащем состоянии;

9.2 допуск уполномоченных Правлением СНТ лиц к прибору учета электроэнергии для снятия контрольных показаний и проверки технического состояния.

10. На СНТ «ПРОЛИСОК» возлагается:

10.1. обеспечение электрической энергией потребителей по своим электрическим сетям по установленной категории надежности;

10.2 своевременное техническое обслуживание, ремонт и устранение аварийных ситуаций на оборудовании и ЛЭП— 0.4 кВ в границах эксплуатационной ответственности.

11. Особые условия:

11.1. В случае внезапного исчезновения напряжения на оборудовании Потребителя, последний обязан считать свое оборудование под напряжением, так как напряжение может быть подано без предупреждения. 11.2. Запрещается подача напряжения в электрическую сеть СНТ «ПРОЛИСОК» от автономных источников питания Потребителя.

11.3. Потребителю не разрешается подключать электрическую нагрузку сверх установленной мощности.

11.4. В аварийных случаях отключение Потребителя производится без предупреждения.

11.5. Потребителю запрещается подключать к своим электроустановкам сторонних потребителей.

12. Акт составлен в трех экземплярах.

13. ПОДПИСИ СТОРОН:

«Потребитель» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«СНТ «ПРОЛИСОК» \_\_\_\_\_ Председатель СНТ «ПРОЛИСОК» Дьяков А.Г.